SIAM-HITACHI ELEVATOR CO.,LTD.
30 Soi On-Nuch 55/1 Praves Subdistrict, Praves District,Bangkok 10250
Tel. 0-2320-5777 (Auto) Fax : 0-2320-5859, 0-2320-5860.,
http://www.siamhitachi.com

ขั้นตอนการปิดลิฟต์อย่างถูกวิธี

ส่วนประกอบ

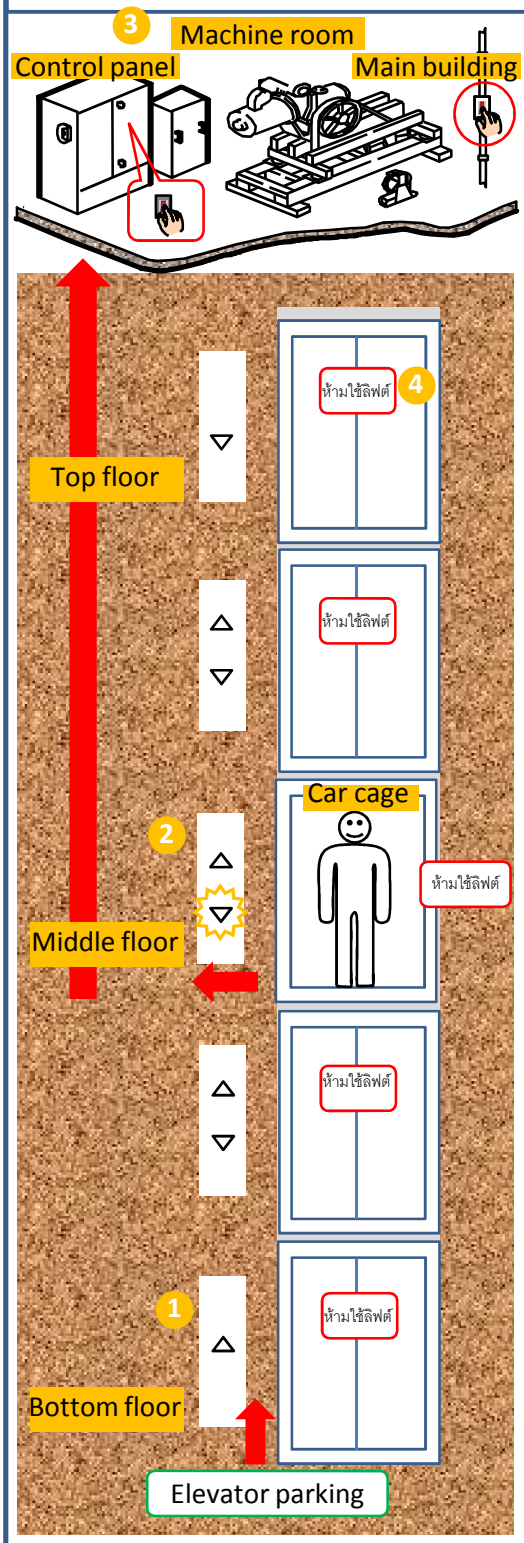

รูปภาพประกอบ : การปิดลิฟต์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

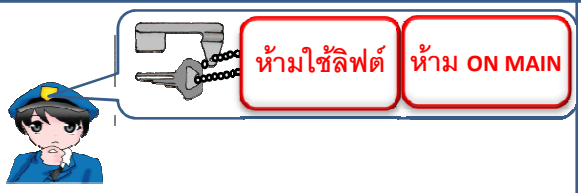

ขั้นตอนที่ 1 : จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับปิดลิฟต์ ได้แก่
- กุญแจลิฟต์ กุญแจห้องเครื่องลิฟต์ (ถ้ามี)
- ป้ายคำเตือน "**ห้ามใช้ลิฟต์**" สำหรับติดหน้าชั้นเท่ากับจำนวนชั้นของลิฟต์
- ป้ายคำเตือน " **ห้าม ON MAIN** "

ขั้นตอนที่ 2

: การปิดลิฟต์
- นำลิฟต์ไปจอดที่ชั้นกลางของอาคาร เช่นลิฟต์มี 5 ชั้นให้นำลิฟต์ไปจอดที่ชั้น 3 หากจำนวนชั้นเป็นเลขคู่ ให้นำลิฟต์จอดที่ชั้นถัดไปจากชั้นกลาง เช่น ลิฟต์มี 6 ชั้น ให้นำลิฟต์ไปจอดที่ชั้น 4
- จากนั้นใช้กุญแจลิฟต์เสียบเข้าไปในรูกุญแจ แล้วบิดลูกกุญแจเพื่อปลดล็อค เลื่อนฝาปิดที่แผง OPB ลงเพื่อเปิดฝาแผง OPB
- กดสวิทช์ ที่ตำแหน่ง STOP เพื่อปิดลิฟต์ แล้วปิดฝาแผง OPB เพื่อล็อคฝาไว้เหมือนเดิม
- ติดป้ายห้ามใช้ลิฟต์ที่แผง OPB ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3 : การ OFF MAIN ไฟฟ้าในห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)

จุดที่ 1 : เปิดฝาตู้ควบคุม (CONTROL PANEL)แล้วทำการ OFF MAIN FFB จากนั้นปิดฝาตู้ พร้อมติดป้ายคำเตือน " **ห้าม ON MAIN** " หน้าตู้

จุดที่ 2 : ทำการ OFF MAIN FFB ของอาคาร (MAIN BUILDING) พร้อมติดป้ายคำเตือน " **ห้าม ON MAIN** " ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน

ข้อควรระวัง : ปิดประตูห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากเสร็จภาระกิจใดๆ

ขั้นตอนที่ 4 : ให้ทำการติดป้ายคำเตือน "**ห้ามใช้ลิฟต์** "ที่ประตูลิฟต์ทุกชั้น เรียงลำดับจากชั้นบนสุดมายังชั้นล่างสุด เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการปิดลิฟต์อย่างถูกวิธี

คำเตือน

- ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน
- ก่อนจะปิดลิฟต์ จะต้องแจ้งผู้ใช้งานลิฟต์ทราบทุกครั้ง

- เมื่อกดปุ่ม STOP แล้ว ต้องล็อคฝา OPB ทุกครั้ง
- ต้องติดป้ายคำเตือนทุกครั้ง

- หลังจาก OFF MAIN แล้ว ต้องติดป้ายคำเตือนทุกครั้ง

การปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่1 ถึง 4 ครบถ้วน ถือว่าท่านได้ทำการปิดลิฟต์อย่างถูกวิธีแล้ว